

# Erfaringer med lukket legemiddelsløyfe i Helseplattformen

Elizabeth Aa

Legemiddelrådgiver St. Olavs hospital HF

Fagekspert legemidler Helseplattformen

1

## Helseplattformen legger godt til rette for å lukke legemiddelsløyfen


Forordning med  
beslutningsstøtte

Istandgjøring/tilberedning  
med beslutningsstøtte  
Elektronisk dobbeltkontroll  
Endose eller manuell  
endose


Utdeling med skanning  
pasientnært  
Trådløs mobilenhet eller  
arbeidsstasjon på hjul

The screenshot displays the medication management interface for metformin. A red warning box indicates a critical dose deviation: "Kritisk doseavvik: Daglig dose på 20 000 mg (10 000 mg 2 ganger daglig til mat) overskrider anbefalt maksimum på 3 000 mg med 567 %". The interface shows the medication name, strength (10 000 mg), and frequency (2 ganger daglig til mat). The warning also includes an "Overstyr" button.

2

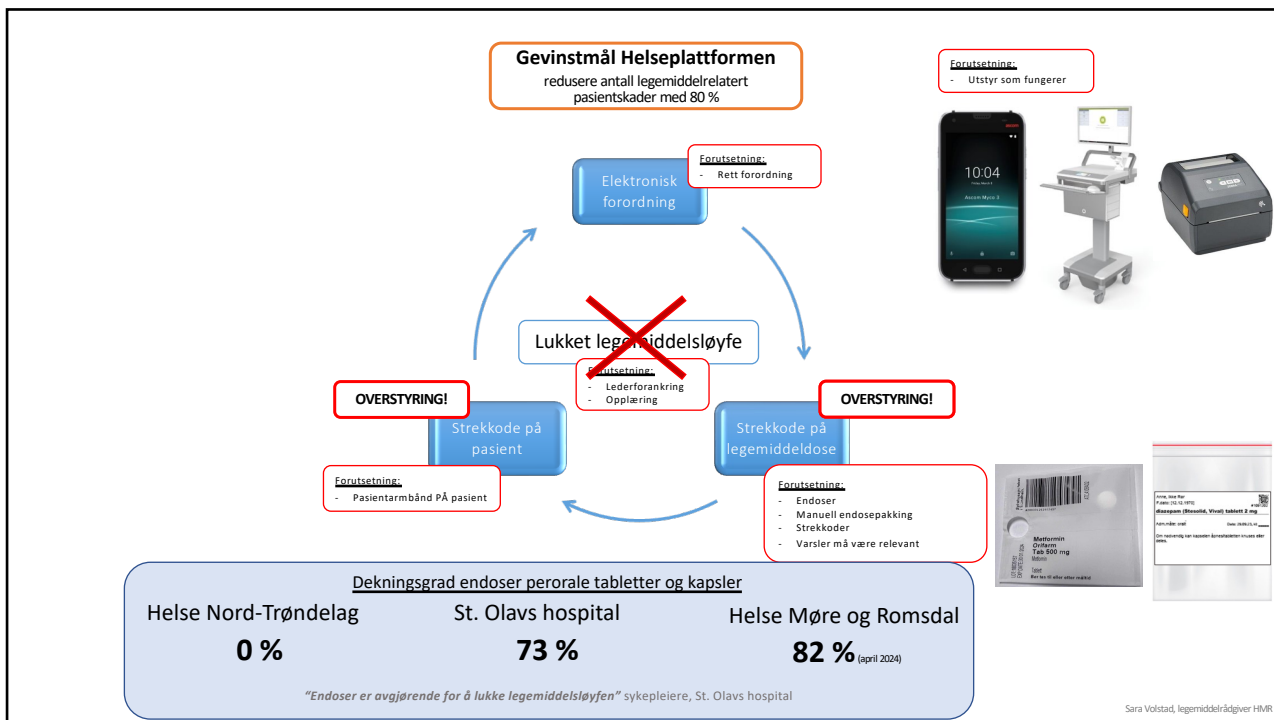

3

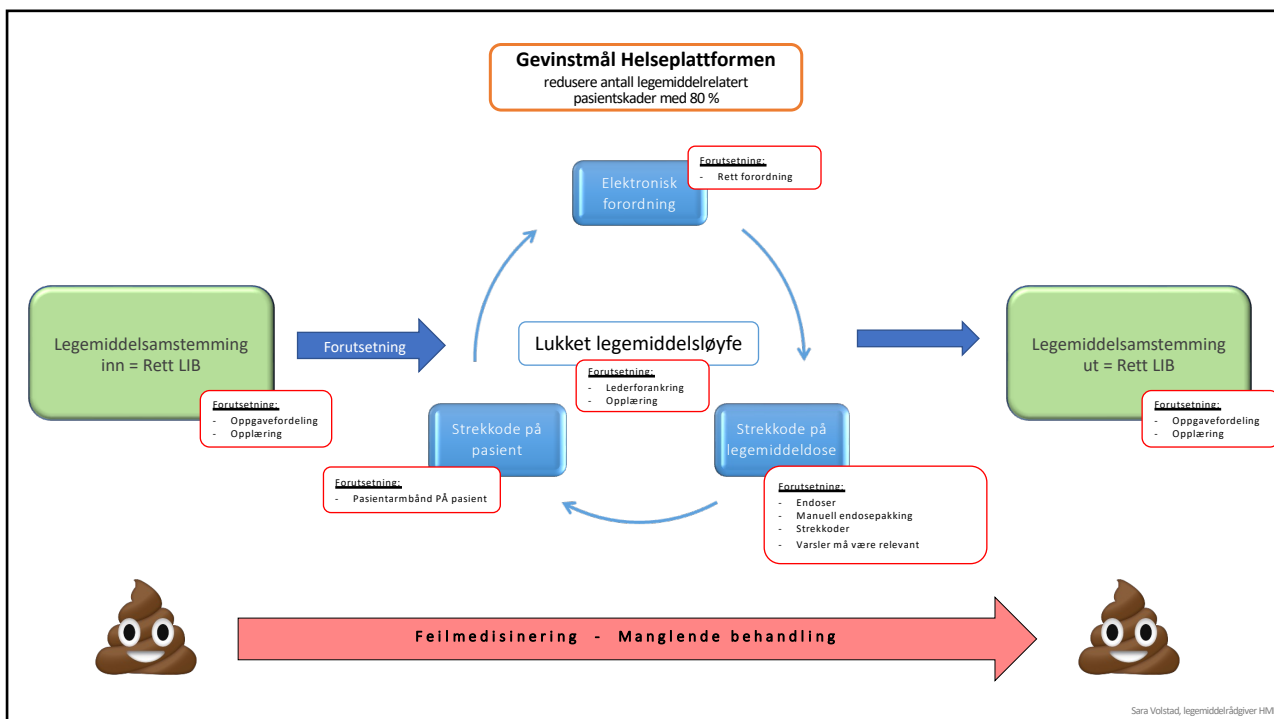

4

## Lukking av legemiddelsløyfe – hvor står vi?

- Gode muligheter for ulike rapporter i HP – indikatorer må kvalitetssikres
- 100 % lukking over natta – god strategi?
- Er det nødvendig å lukke sløyfen for alle legemidler?
- Hvor henter man ut størst gevinst av lukket legemiddelsløyfe?